


- LEGENDA:
- Hs - słupki wykończone
  - Hw - słupki wykończone
  - PD - podłoga
  - P1 - podłoga
  - P2 - podłoga
  - - - - - ścieżka budowlana
  - - - - - ścieżka instalacyjna
  - - - - - ścieżka wodociągowa
  - - - - - ścieżka gazowa
  - - - - - ścieżka ciepłota
  - - - - - ścieżka wentylacyjna
  - - - - - ścieżka wentylacyjna
  - - - - - ścieżka wentylacyjna
  - - - - - ścieżka wentylacyjna

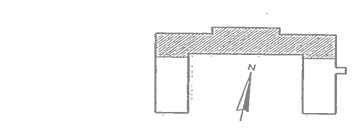

SKRZYDŁO PÓLNOCCNE  
RZUT PIĘTRO

- OZNACZENIA
- oprawa awaryjna świetłkowa 18W z zasobnikiem akumulatorowym 3h. Praca na ciemno.
  - oprawa kierunkowa z zasobnikiem akumulatorowym 3h. Praca na ciemno.
- Wykonawca instalacji dobierze piktogramy tak, aby wskazywały drogę ewakuacji.

Pozostałe oprawy, gniazda i łączniki pozostają istniejące lub do wymiany na nowe o takich samych parametrach.

- UWAGI:
- Oprawy awaryjne zasilac z obw. 18 przynależnej do danego obszaru rozdzielnic.
  - Instalację prowadzić w tynku, lub na tynku na uchwytych tak, aby zachować dotychczasowy muzealny charakter pomieszczeń.

Remont instalacji elektrycznych – Pawilon X Cytadeli Warszawskiej Muzeum Niepodległości; 00-240 Warszawa Al. Solidarności 62	
Tytuł rysunku: PAWILON X. Skrzydło północne. Rzut piętro. Plan instalacji elektrycznych ogólnych.	Rys. nr 21
Projektował: R. Jędrzejczak	
Sprawdził: R. Wasiak	