

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

A3

1

2

0

3


50

4

100

5


6

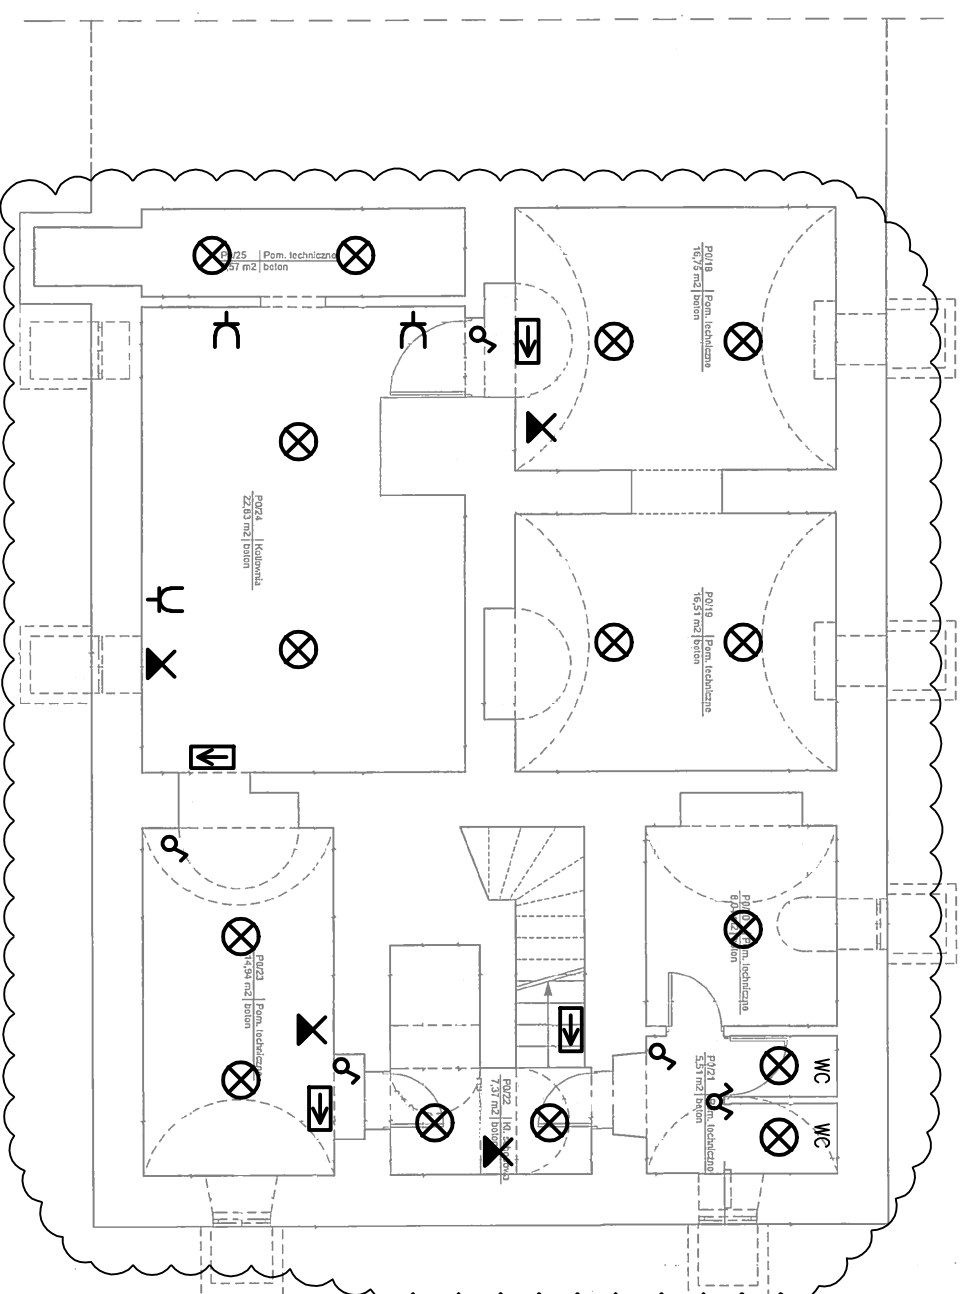

LEGENDA:

- Hs - maksymalna wysokość pomieszczenia (sufitu od posadzki)
- Hw - wysokość wnętrza
- P0 - plancja
- P - panel
- P1 - reflektor
- P2 - poddasza
- linia kładowa
- ośla balkon/dropu
- ★ - prosiocznica i wymiary podane w świetle okładzin
- ▭ - piec katalowy
- - piec z muru stalowq

Oświetlenie obw. R6/PA/12
Gniazda obw. R6/PA/22



OZNACZENIA

✗ oprawa awaryjna świetłwkowa 18W z zasobnikiem akumulatorowym 3h.
 Praca na ciemno.

➡ oprawa kierunkowa z zasobnikiem akumulatorowym 3h.
 Praca na ciemno.

➡ Wykonawca instalacji dobierze piktoqramy tak, aby wskazywały drogę ewakuacji.

Pozostałe oprawy, gniazda i łączniki pozostają istniejące lub do wymiany na nowe o takich samych parametrach.

UWAGI:

1. Oprawy awaryjne ✗ ➡ zasilac z obw. 18 przydzielonej do danego obszaru rozdzielnic.
2. Instalację prowadzić w tynku, lub na tynku na uchwytach tak, aby zachować dotychczasowy muzealny charakter pomieszczeń.

Remont instalacji elektrycznych – Pawilon X Cytadeli Warszawskiej
 Muzeum Niepodległości; 00–240 Warszawa Al. Solidarności 62

Tytuł rysunku:

PAWILON X.

Rys. nr

Skrzydło wschodnie; Rzut piwnic.

Plan instalacji elektrycznych ogólnych.

22

Projektował:

R. Jędrzejczak

Sprawił:

R. Wasiaak