Pi = 15,40kW
Ps = 15,40kW
I = 25,98A

Tablica Pożarowa TPOŻ

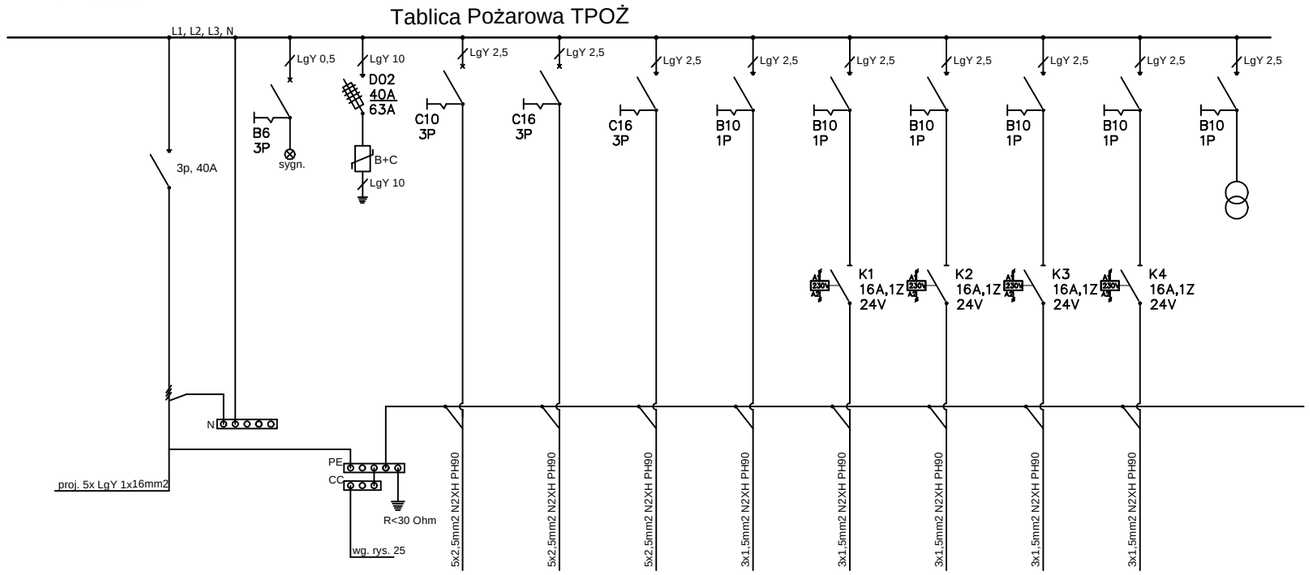

TPOŻ
n/t, IP44, II klasa izolacji, gł. 160 mm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zasilanie	Sygnalizacja	Ochronnik	Centrala oddymiania	Centrala oddymiania	Centrala oddymiania	Centrala SSP	Klapy ppoż piwnica	Klapy ppoż piętro	Klapy ppoż poddasze	Klapy ppoż poddasze 2	Trafo 24V
Numer obwodu			1	2	3	4	5	6	7	8	8

Uwagi do rysunków:
1) Rozdzielnica oraz osprzęt produkcji firmy HAGER lub równoważnej
2) Ochrona przeciwporażeniowa przez zastosowanie wyłączników instalacyjnych i wkładek bezpiecznikowych - szybkie wyłączenie zasilania zgodnie PN.
3) Instalacja przystosowana do pracy w układzie TN-S.

Temat:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWLANA I WYKONAWCZA DOSTOSOWANIA PAŁACU PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁÓW DO NOWYCH FUNKCJI KULTURALNYCH I EDUKACYJNYCH, W TYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Projekt:	**PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PAŁACU PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁOW W WARSZAWIE** **ADRES INWESTYCJI: AL. SOLIDARNOŚCI 62, 00-240 WARSZAWA**
Inwestor:	**MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI** **Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa**
Treść Rysunku:	SCHEMAT IDEOWY TABLICA POŻAROWA TPOŻ

Wykonał:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż Michał Simiński	LOD/1439/PWOE/10	
Sprawdził:	tech. Krzysztof Kozal	186/89/WŁ	

BIURO PROJEKTOWE
MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT Sp. z o.o.
01-187 Warszawa ul.Wolska 50A paw.9B tel. 862-60-89; 862-60-90 fax. 862-60-88

Data	09.2016	Branża	Nr. rysunku
Faza	P.W.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	E-27
Skala	N/D		